




Relatório Anual de Qualidade da Água 2025

Tocantinópolis - TO



Prezado(a) Cliente,

Controlamos a qualidade da água em todos os sistemas de abastecimento, desde os mananciais até o cavalete de seu imóvel, por meio de coletas sistemáticas de amostra de água e realização de ensaios laboratoriais. A água tratada e fornecida à população pela BRK segue os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021 e Portaria GM/MS nº 2472/2021.

O Relatório Anual de Qualidade da Água cumpre as regulamentações do Decreto Federal nº 5.440/2005 (definições de procedimentos sobre o controle de qualidade da água e divulgação de informações ao consumidor). Em atendimento as premissas do Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021 e Portaria GM/MS nº 2472/2021, do Ministério da Saúde (procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano), no tocante ao Artigos XVII e XVIII do Ministério da Saúde, bem como, e Lei Federal 8.078/1990 (proteção ao consumidor).

Em que pese destacar, este relatório contém informações sobre o CONTROLE de qualidade da água distribuída no ano de 2025. Nele a BRK demonstra o compromisso em assegurar padrões de qualidade e a continuidade da distribuição da água potável, obedecendo aos requisitos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Você sabe de onde vem a água que chega até sua casa?

O sistema de abastecimento de água de **Tocantinópolis**, sob responsabilidade da BRK, é proveniente de manancial subterrâneo, que conta com **08 (oito) poços tubulares profundos**.


O monitoramento da qualidade das águas de mananciais para fins de consumo humano é regulamentado pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021 e Portaria GM/MS nº 2472/2021.

Boas Práticas

Tenha uma caixa d'água em casa para garantir o abastecimento durante interrupções. Realizando a limpeza da caixa d'água com frequência e mantenha-a sempre fechada.

Se houver filtros em sua residência, realize as manutenções/orientações seguindo as instruções do fabricante para evitar que contaminem a água.

E como a água é tratada e distribuída?

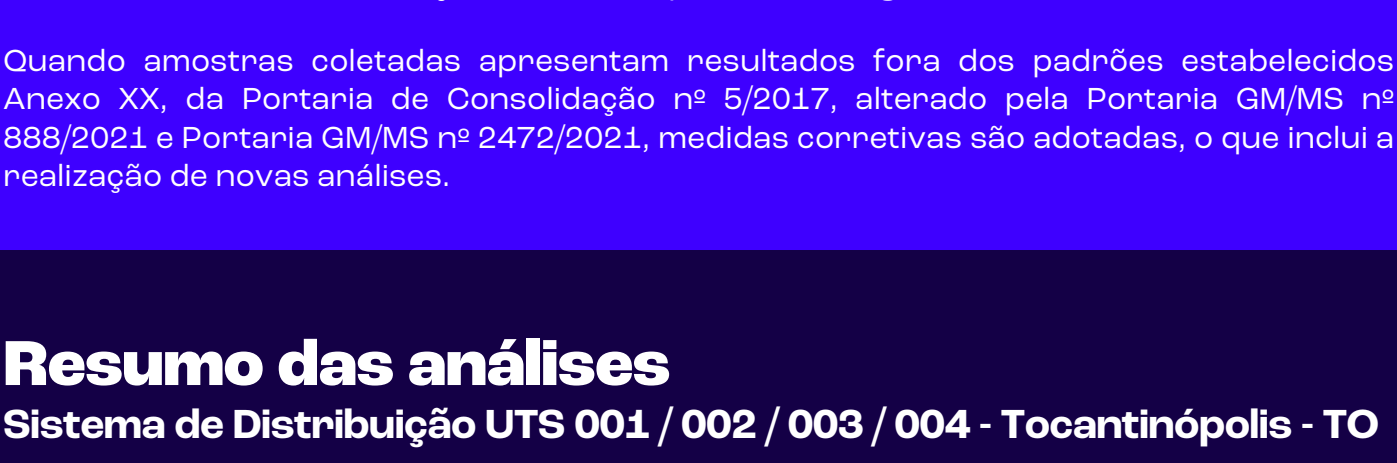

A qualidade da água do(s) manancial(ais) que abastece(m) o sistema de **Tocantinópolis** é apropriada para adequá-la aos padrões de potabilidade. Para que água chegue potável aos clientes, atendendo aos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, o sistema passa pelos seguintes processos: captação, adução, fluoretação, desinfecção, reservação e distribuição. As unidades de tratamento de água estão localizadas nos endereços abaixo:

- Rua Pedro Ludovico Teixeira, nº 456, Centro;
- Rua Rodagem, Setor Rodagem, s/nº;
- Rua Vilanópolis, Setor Vilanópolis, s/nº;
- Rua 21 de Abril, s/nº, Setor Boa Esperança

A água é distribuída às redes e aos reservatórios existentes por gravidade ou bombeamento, depois chega aos imóveis para o abastecimento da população.

Sua água em parâmetros e números

Os parâmetros de qualidade da água são monitorados e analisados pela BRK. O controle permite que, na ocorrência de qualquer desvio no sistema de abastecimento, a concessionária atue imediatamente com ações corretivas, garantindo o pleno restabelecimento das condições ideais da qualidade da água.

Quando amostras coletadas apresentam resultados fora dos padrões estabelecidos Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021 e Portaria GM/MS nº 2472/2021, medidas corretivas são adotadas, o que inclui a realização de novas análises.

Resumo das análises

Sistema de Distribuição UTS 001 / 002 / 003 / 004 - Tocantinópolis - TO

Parâmetro	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Análises Físico-Químicas	Valor Máximo Permitido (VMP): 5 uT											
	Análises previstas	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	Análises realizadas	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises Físico-Químicas	Valor máximo permitido 0,2 mg/L e máximo permitido 5 mg/L											
	Análises previstas	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	Análises realizadas	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises Bacteriológicas	VMP: 15 uH											
	Análises previstas	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	Análises realizadas	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises Bacteriológicas	Apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no mês poderá apresentar resultado positivo											
	Análises previstas	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	Análises realizadas	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises Bacteriológicas	Ausência em 100 mL											
	Análises previstas	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	Análises realizadas	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sistema de Distribuição UTS 001 - Povoado Folha Grossa

Parâmetro	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Análises Físico-Químicas	Valor Máximo Permitido (VMP): 5 uT											
	Análises previstas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises realizadas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises Físico-Químicas	Valor mínimo permitido 0,2 mg/L e máximo permitido 5 mg/L											
	Análises previstas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises realizadas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises Bacteriológicas	VMP: 15 uH											
	Análises previstas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises realizadas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises Bacteriológicas	Apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no mês poderá apresentar resultado positivo											
	Análises previstas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises realizadas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises Bacteriológicas	Ausência em 100 mL											
	Análises previstas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises realizadas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sistema de Distribuição UTS 001 - Povoado Olho d'Água

Parâmetro	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Análises Físico-Químicas	Valor Máximo Permitido (VMP): 5 uT											
	Análises previstas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises realizadas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises Físico-Químicas	Valor mínimo permitido 0,2 mg/L e máximo permitido 5 mg/L											
	Análises previstas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises realizadas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises Bacteriológicas	VMP: 15 uH											
	Análises previstas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises realizadas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises Bacteriológicas	Apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no mês poderá apresentar resultado positivo											
	Análises previstas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises realizadas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises Bacteriológicas	Ausência em 100 mL											
	Análises previstas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises realizadas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sistema de Distribuição UTS 001 - Povoado Passarinho

Parâmetro	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Análises Físico-Químicas	Valor Máximo Permitido (VMP): 5 uT											
	Análises previstas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises realizadas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises Físico-Químicas	Valor mínimo permitido 0,2 mg/L e máximo permitido 5 mg/L											
	Análises previstas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises realizadas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises Bacteriológicas	VMP: 15 uH											
	Análises previstas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises realizadas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises Bacteriológicas	Apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no mês poderá apresentar resultado positivo											
	Análises previstas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises realizadas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Análises Bacteriológicas	Ausência em 100 mL											
	Análises previstas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises realizadas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Análises não conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA: Parâmetros analisados no sistema de distribuição (reservatórios e redes) com demais frequências, conforme portaria vigente do Ministério da Saúde, apresentaram "DENTRO DOS PADRÕES DE POTABILIDADE".

Significado dos Parâmetros

Adução:
Processo de bombeamento utilizado para conduzir a água do manancial até a unidade de tratamento.

Manancial:
Ambiente de água doce que servirá como fonte de captação da água para tratamento. Os mananciais podem ser: superficial, quando captada num córrego, ribeirão, rio ou represa, ou subterrâneo, quando captado de poços profundos (poços artesianos).

UTS:
Unidade de Tratamento Simplificado.

PTP:
Poço Tubular Profundo.

Captação:
Local onde a água ainda não tratada (água bruta) é retinada do manancial.

Desinfecção:
Processo químico utilizado para eliminar bactérias e outros microrganismos.

Fluoretação:
Processo químico que utiliza produto químico a base de flúor para prevenir a formação da cárie dentária.

Reservação:
acumulação da água tratada em reservatórios.

Sistema de distribuição:
Canalizações interligadas que distribuem a água por toda a cidade fazendo-a chegar até o cliente.

Água potável:
Tipo de água que atende o padrão de potabilidade estabelecido no Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021 e Portaria GM/MS nº 2472/2021.


Turbidez:
Análise utilizada para medir a quantidade de partículas em suspensão na água, ou seja, mede o grau de transparência da água.

Cloro Residual Livre:
Análise utilizada para medir a quantidade de cloro presente na água após o processo de desinfecção, cujo objetivo é a eliminação de microrganismos.

Cor Aparente:
Análise utilizada para medir a característica estética da água causada por substâncias dissolvidas, ou seja, avaliar o grau de coloração da água.

Coliformes Totais:
Análise utilizada para avaliar a presença de bactérias do meio ambiente na água.

Escherichia coli:
Análise utilizada para avaliar a presença de bactérias de origem animal na água, que podem ou não causar doenças.

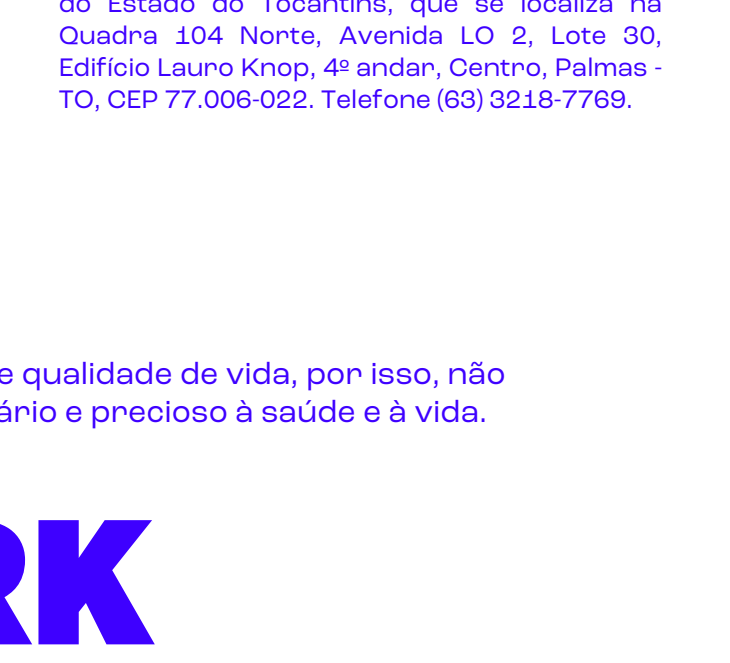

Razão Social ou denominação da empresa:
Companhia de Saneamento do Tocantins - BRK
Endereço: Quadra 312 Sul, Avenida LO 5, Plano Diretor Sul, Palmas - TO
Dietor Sul, Palmas - TO
Telefone: 0800 6440 195

Responsável legal
Cleber Renato Vingínio da Silva

Responsável técnico
Bruno Gravatá de Jesus

WhatsApp:
(63) 9988-0001 (apenas mensagens)

Site:
www.brkambiental.com.br/tocantins

Atendimento presencial:
Endereço: Av. Pedro Ludovico, nº 456, Centro, Tocantinópolis - TO.

Órgão responsável pela vigilância da qualidade da água:
Todo trabalho realizado pela Concessionária é acompanhado e fiscalizados por órgãos competentes. A Secretaria Municipal de Saúde de Tocantinópolis/TO é a responsável pela VIGILÂNCIA da qualidade da água para consumo humano no seu município e está situada na