

Instruções para a instalação

A ligação de esgoto é fundamental para proporcionar mais saúde, bem-estar e qualidade de vida para você e sua família.

1

O esgoto gerado no seu imóvel por meio da água do chuveiro, descarga e pias deve ser canalizado para ser enviado até a estação de tratamento, onde passará por um processo antes de ser devolvido aos rios em condições adequadas, sem prejudicar a natureza.

2

A rede pública de esgoto é projetada para receber 1% de sólidos e 99% de material líquido. Fios de cabelo, absorventes, embalagens, aparelho de barbear, fio dental e restos de alimentos, quando jogados na rede de esgoto, causam entupimentos, por isso devem ser depositados no lixo.

3

A água da chuva não deve ser enviada para a rede de esgoto. Direcione a água da chuva de seu imóvel à guia da calçada para então ser conduzida para a galeria de águas pluviais, que têm como destino final os rios e córregos mais próximos.

4

A construção das caixas de inspeção e gordura é de responsabilidade do cliente e deve ser feita em bloco de concreto ou tijolo maciço, conforme as medidas na ilustração.

5

A caixa de inspeção ou TIL deve permanecer limpa até o momento da ligação e deve ser posicionada no passeio (calçada) ou meio-fio. A BRK Ambiental não executará ligações que estiverem dentro do lote após as instalações internas feitas. Entre em contato conosco e solicite a sua ligação.

Documentação necessária

- Contrato ou escritura do imóvel
- Carnê do IPTU
- CPF e RG do proprietário do Imóvel
- Projeto da obra*

*Quando a ligação solicitada for de grande porte, acima de 3/4" (três quartos de polegada) e/ou o consumo superar os 100 mil litros de água por mês


BRK
Ambiental



0800 771 0001
TO: 0800 644 0195
PA: 0800 644 0295




brk.ambiental
brkambiental.com.br

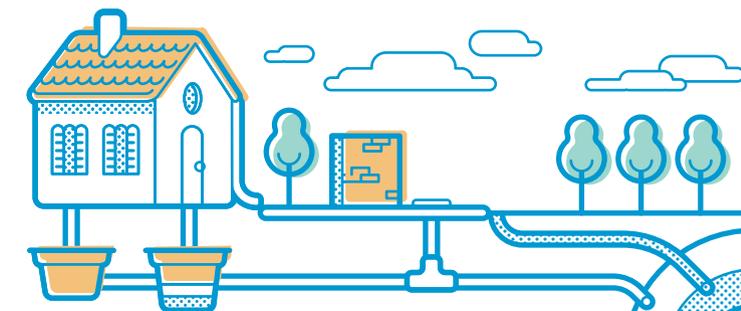

Ligação de esgoto

Saiba como se conectar à rede pública

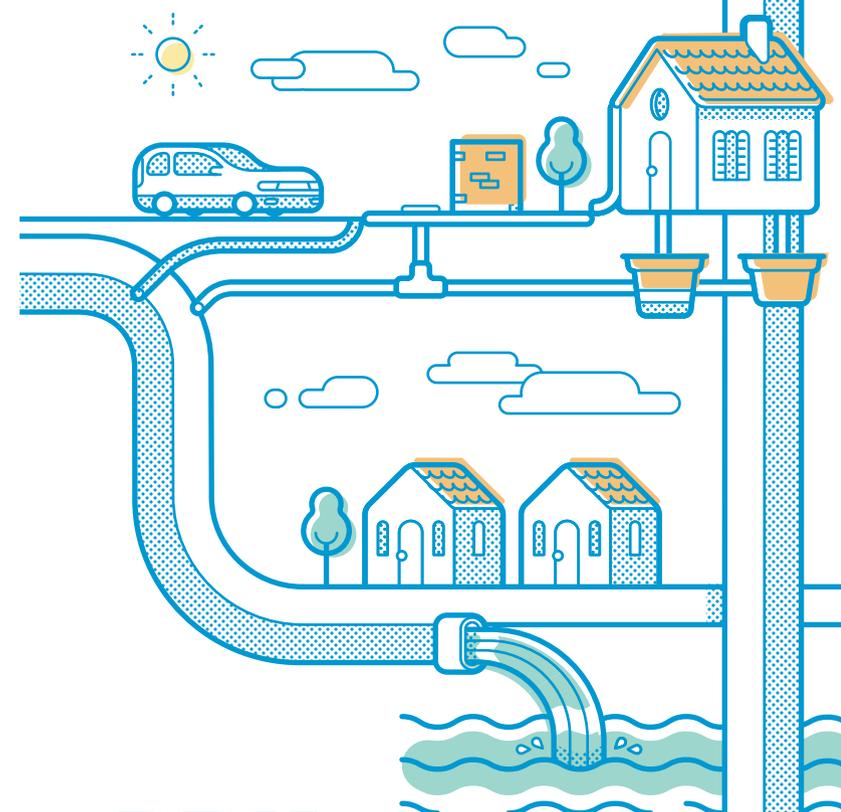


BRK
Ambiental

Modelo ilustrativo para construção

Procedimentos para a ligação adequada da rede de esgoto

Caixa de gordura
A gordura não se mistura com a água e causa entupimento em toda a rede. Conecte nas instalações da cozinha.

A

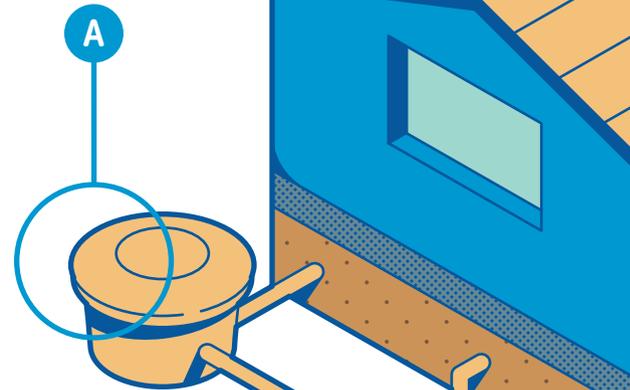

Base de concreto de 7 cm

Camada de brita de 5 cm

Caixa de passagem

Permite a junção das tubulações e deve ser construída a cada 25 m ou sempre que houver mudança de direção ou indicação.

B

Caixa de inspeção ou TIL

Se a rede de esgoto já estiver disponível, solicite a construção da caixa de inspeção para a BRK Ambiental

D

Máximo 15 m da última caixa de passagem

Rede de Esgoto

Essa rede leva o esgoto de seu imóvel para ser tratado na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) mais próxima

E

PVC 100 mm
Inclinação >2%

Responsabilidade do usuário

Responsabilidade da BRK Ambiental

Distância variável até o meio-fio

Água de chuva

Água de chuva não pode ir para a rede de esgoto. Ela deve ser destinada para a galeria de águas pluviais.

C

Rede de Água Pluvial

A rede de Água Pluvial canaliza a água da chuva para rios e córregos mais próximos

F

